

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ตามมติคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๐,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคา/หน่วย

๑. โคมไฟส่องสว่างบนถนน ชนิด LED T๘ ความสว่างไม่ต่ำกว่า ๒,๒๐๐ ลูเมน ๑ ชุด ราคา ๒,๑๕๐ บาท

๒. ตู้ควบคุมไฟแสงสว่าง ชนิดโฟรีเลย์ ขนาด ๒๒๐ โวลท์ ๖๐ แอมป์ ๑ ตู้ ราคา ๖,๕๐๐ บาท

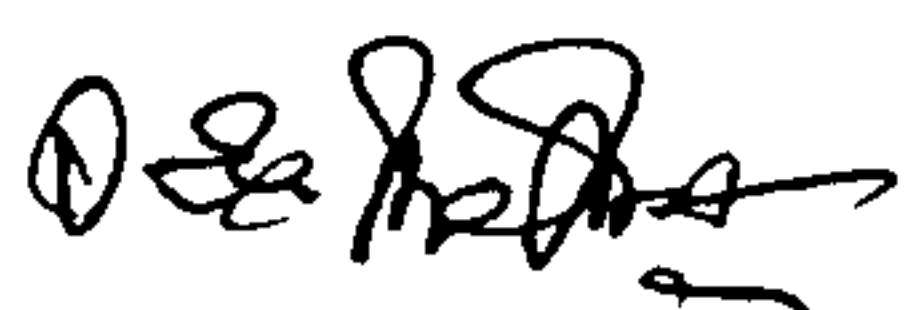
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบราคาจากท้องตลาด

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางแสงสว่าง

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำล้อมการไฟฟ้า

๓. ร้านนานาครุภัณฑ์ลำปาง

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)



(จ.ส.อ. นพดล พลละคร)
ประธานกรรมการ



(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)
กรรมการ



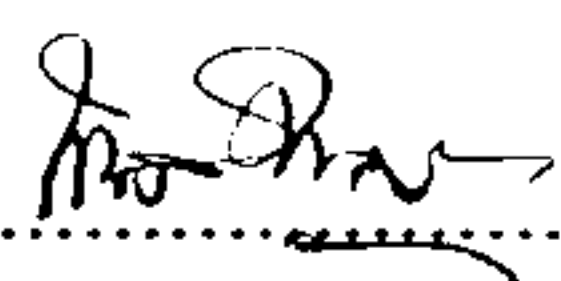
(นายพงศธร สุตาชู)
กรรมการ

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

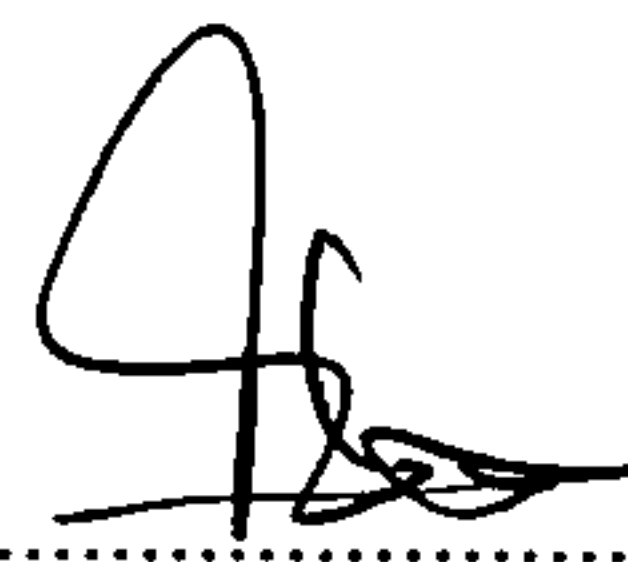
โคมไฟส่องสว่างบนถนน ชนิด LED T๘ ความสว่างไม่ต่ำกว่า ๒,๒๐๐ ลูเมน

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป ป้องกันการเกิดสนิม ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โคมไฟถนน มอก. ๙๐๔-๒๕๓๒
๒. ขั้วรับหลอดแบบ G๑๓ ผลิตจากโพสคาร์บอน(หรือดีกว่า) ปลอดภัยได้รับมาตรฐาน มอก.
๓. ฝาครอบโคมไฟถนน ผลิตจากพลาสติกอะคริลิก ทนรังสี UV ไม่เหลืองและไม่เกิดฝ้า
๔. หลอดไฟเป็นชนิด LED T๘ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ Watt จำนวน ๒หลอด ต่อโคม
๕. หลอดไฟ LED T๘ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๙๕๕-๒๕๕๑
๖. หลอดไฟ LED T๘ ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ Lumen แสง Daylight Color temp ๖,๕๐๐K
๗. ระบบการต่อหลอดไฟ LED T๘ เป็นแบบ Double end
๘. แรงดันไฟฟ้าของหลอดไฟ LED T๘ ไม่น้อยกว่า ๒๒๐-๒๔๐ Volt
๙. ก้านโคมไฟผลิตจากท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ มม. ยาว ๑.๕๐ เมตร
๑๐. ชุดขาจับก้านโคมไฟผลิตจากเหล็กชุบน้ำชุบสังกะสี (Hot-dipped Galvanising) สามารถปรับมุมได้
๑๑. ก้านจับโคมไฟมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐x๕๐x๔.๐ mm. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มม.
๑๒. รุสวมกึ่งโคมไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ มม. (๑ ๑/๒")
๑๓. น็อตยึดขาจับโคมไฟชนิดเหล็กชุบสังกะสี ยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว พร้อมแหวนสับเหลี่ยม จำนวน ๒ ชุด/โคม
๑๔. สายเคเบิลที่ใช้ต้องเป็นสาย VCT ขนาดไม่น้อยกว่า ๒X๑.๕ sq.mm. ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร/โคม
๑๕. มีชุดคัททิวส์ชนิดกันน้ำ ๒๕A E๒๔ พร้อมลูกฟิวส์

(ลงชื่อ)จ.ส.อ. .....ประธานกรรมการ
(นพดล พลละคร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายพงศธร สุตาชู)

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ควบคุมไฟแสงสว่าง ชนิดโพลีไทรเลียม ขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ แอมป์

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ชุดสวิทช์แสงแดด (photo Lighting Control Switch) Type A พร้อมหัวโพลีไทรเลียม
๒. ชุดสวิทช์แสงแดด (photo Lighting Control Switch) สามารถรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า ๖๐A
๓. ชุดสวิทช์แสงแดด เปิด-ปิด ระบบแสงสว่างภายในภายนอกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
๔. ชุดสวิทช์แสงแดด เปิดวงจรที่แสง ๑๐-๒๐ Lux ปิดวงจรที่แสง ๓๐-๖๐ Lux หรือดีกว่า
๕. ชุดสวิทช์แสงแดด ตัวถังทำจาก Stianless Steel Case Outdoor Water Proof ทรงกระบอก
๖. ชุดสวิทช์แสงแดด ติดตั้งแบบ NEMA Twist and Locking Connection
๗. ชุดสวิทช์แสงแดด ใช้กับแรงดันไฟ ๑Phase ๒Wire ๒๒๐-๒๔๐ VAC ๕๐Hz
๘. ชุดสวิทช์แสงแดด ใช้สายไฟ ๓-Single Core flexble Cords
๙. ชุดสวิทช์แสงแดด ติดตั้งบนแป้นพีวีซีสามารถยึดติดกับเสาไฟฟ้าพร้อมน็อตแบบเหลี่ยมและแหวนชุบสังกะสี

(ลงชื่อ)จ.ส.อ. .....ประธานกรรมการ
(นพดล พลละคร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายพงศธร สุตาชู)